
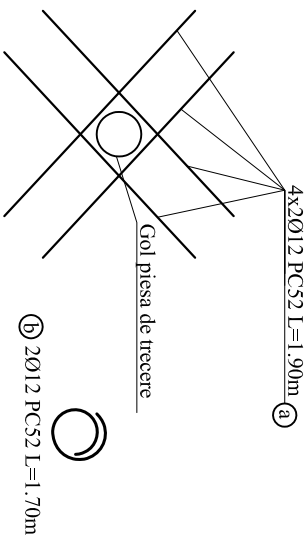
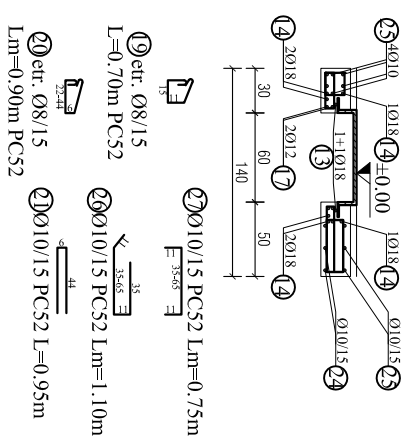
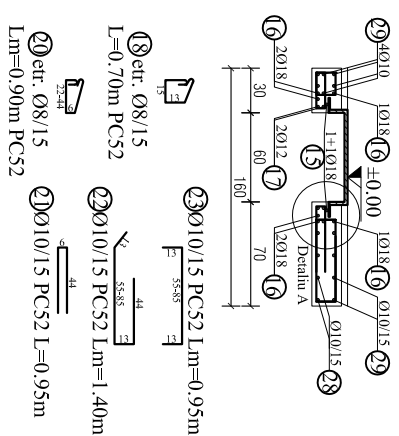
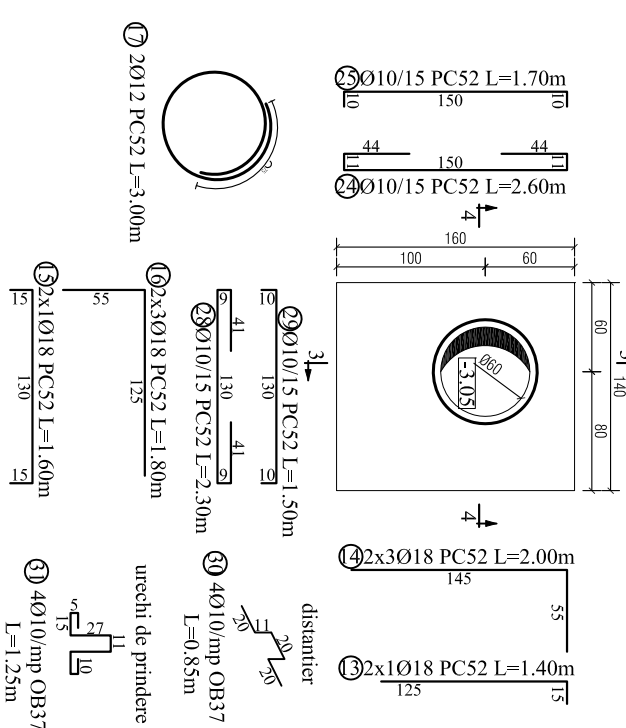

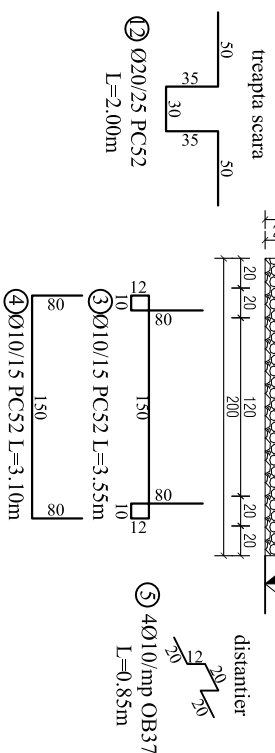
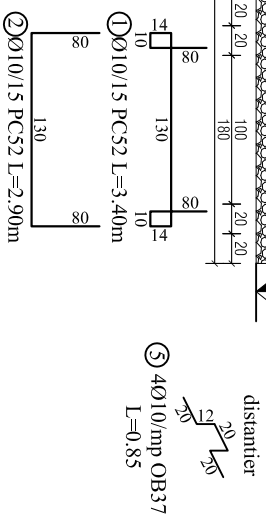
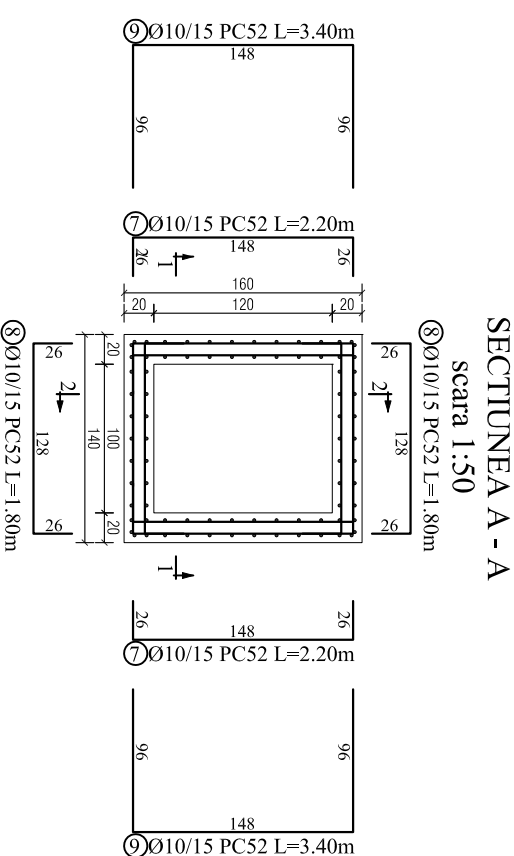
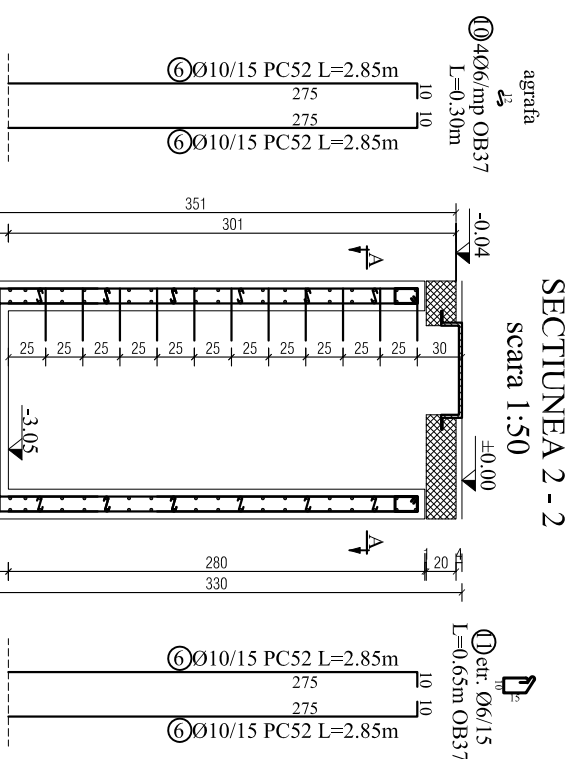


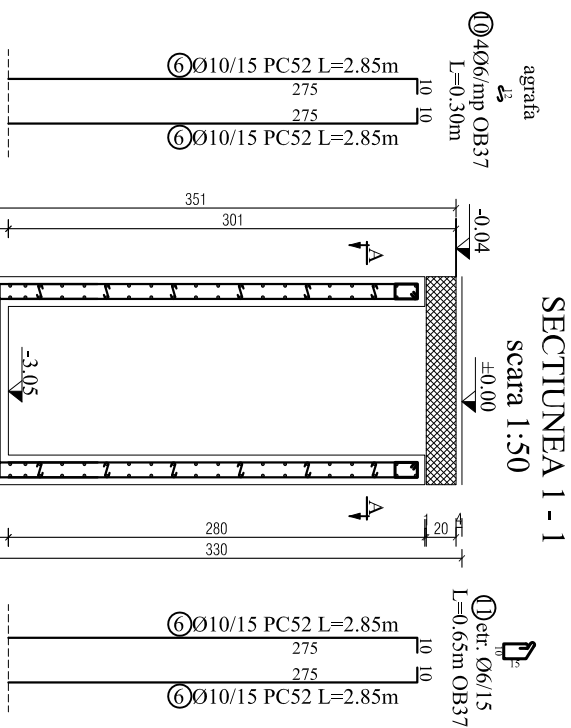

NOTA:

- ### 1. Acoperirea cu beton a armaturii:

- radier = 4,5 cm
- pereti = 4 cm
- placa interior = 2 cm
- exterior = 3 cm

2. Zona superioara a caminului se va betona pana la cota 0,00 (cota finita drum), dacea partea carosabila nu este din asfalt.
3. Capacul Ø600 va fi carosabil cu rama patrata, clasa D 400.
4. Dimensiunile partiale ale armaturilor sunt cotate la interior.
5. Hidrozolanta exteriora se executa din 1 strat membrane termosudabile
6. La interior se vor realiza tencuieli speciale de impermeabilizare.
7. Prezentia planşa se va cti impreuna cu planşele de instalatii hidraulice, vederea pozitionarii corecte a gurilor pentru piesele de trecere prin peretii

Materiale: BETON ARMAT C20/25 IN RADIER, PERETI SI PLACA BETON DE EGALIZARE C8/10 OTEL BETON OB37, PC52
--

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMANTURĂ	EXIGENȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA	PROIECT NR.
VERIFICATOR / EXPERT					
 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001	S.C. PROCONRIM SRL Ing. Soreana Popovici Nr.5 - 700536, Ploiești Tel, Fax: 0332/441555; 0742/934772-074559292; s.p@proconrim.ro J22-483-2000; C.F.: RO13678049; cont.: B.C.B., B.R.D.-464			BENEFICIAR: JUDEȚUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI	5/19.04.2016
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMANTURĂ	SCĂRĂ	TITLU PROIECT:	FAZĂ:
SEF PROIECT	Ing. Paul Turcanu	<i>Proiectare</i>	1:50	"REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL VASLUI, BĂRLAD, HUSI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI - ETAPA II-A- MUNICIPIUL HUSI, OBIECT: REABILITAREA STAȚIILOR DE POMPARE APE UZATE"	P.Th.
PROIECTAT	Ing. Paul Turcanu	<i>Proiectare</i>	1:25	TITLU PLANȘĂ:	PLANȘĂ NR.
DESEMAT	Ing. Paul Turcanu	<i>Proiectare</i>	06. 2016	CĂMIN DE VANE GOLFIRE CVG1 (1,60 x 1,40x 3,05 m) DETALIUL DE EXECUȚIE ȘI ARHITECTURA	R 2.02

EXTRAS DE ARMATURA CAMIN 1.60m x 1.40m x 3.05m													
Elem.		Lung. unel bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Total bare	Lung/diam.							
Marca	Φ					OB37		P652					
						Φ6	Φ10	Φ8	Φ10	Φ12	Φ18	Φ20	
1	10	3.40	12	1	12	-	-	-	40.80	-	-	-	
2	10	2.90	12	1	12	-	-	-	34.80	-	-	-	
3	10	3.55	11	1	11	-	-	-	39.05	-	-	-	
4	10	3.10	11	1	11	-	-	-	34.10	-	-	-	
5	10	0.85	10	1	10	-	8.50	-	-	-	-	-	
6	10	2.85	92	1	92	-	-	-	262.20	-	-	-	
7	10	2.20	40	1	40	-	-	-	88.00	-	-	-	
8	10	1.80	40	1	40	-	-	-	72.00	-	-	-	
9	10	3.40	40	1	40	-	-	-	136.00	-	-	-	
10	6	0.30	70	1	70	21.00	-	-	-	-	-	-	
11	6	0.65	46	1	46	29.90	-	-	-	-	-	-	
12	20	2.00	11	1	11	-	-	-	-	-	-	22.00	
a	12	1.90	8	2	16	-	-	-	-	30.40	-	-	
b	12	1.70	2	2	4	-	-	-	-	6.80	-	-	
13	18	1.40	2	1	2	-	-	-	-	-	2.80	-	
14	18	2.00	6	1	6	-	-	-	-	-	12.00	-	
15	18	1.60	2	1	2	-	-	-	-	-	3.20	-	
16	18	1.80	6	1	6	-	-	-	-	-	10.80	-	
17	12	3.00	2	1	2	-	-	-	-	6.00	-	-	
18	8	0.70	6	1	6	-	-	4.20	-	-	-	-	
19	8	0.70	6	1	6	-	-	4.20	-	-	-	-	
20	8	0.90	12	1	12	-	-	10.80	-	-	-	-	
21	10	0.95	12	1	12	-	-	-	11.40	-	-	-	
22	10	1.40	6	1	6	-	-	-	8.40	-	-	-	
23	10	0.95	6	1	6	-	-	-	5.70	-	-	-	
24	10	2.60	4	1	4	-	-	-	10.40	-	-	-	
25	10	1.70	8	1	8	-	-	-	13.60	-	-	-	
26	10	1.10	6	1	6	-	-	-	6.60	-	-	-	
27	10	0.75	6	1	6	-	-	-	4.50	-	-	-	
28	10	2.30	6	1	6	-	-	-	13.80	-	-	-	
29	10	1.50	10	1	10	-	-	-	15.00	-	-	-	
30	10	0.85	10	1	10	-	8.50	-	-	-	-	-	
31	10	1.25	4	1	4	-	5.00	-	-	-	-	-	
Lungimi pe diametru						(m.)							
						50.90	22.00	19.20	796.35	43.20	28.80	22.00	
Greutatea pe metru linar (kg)						0.222	0.817	0.395	0.617	0.888	1.990	2.470	
Greutatea pe diametru (kg)						11.3	13.6	7.6	491.3	38.4	57.3	54.3	
Total						28 KG		649 KG					