

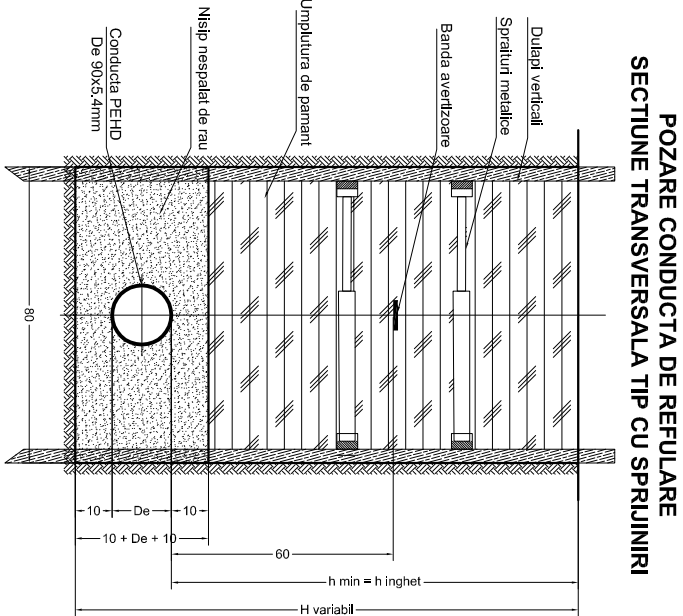


COMPLETARE CONDUCTA DE REFULARE CR3
PEHD PE100, Pn10, De 90x5.4mm, L= 102m

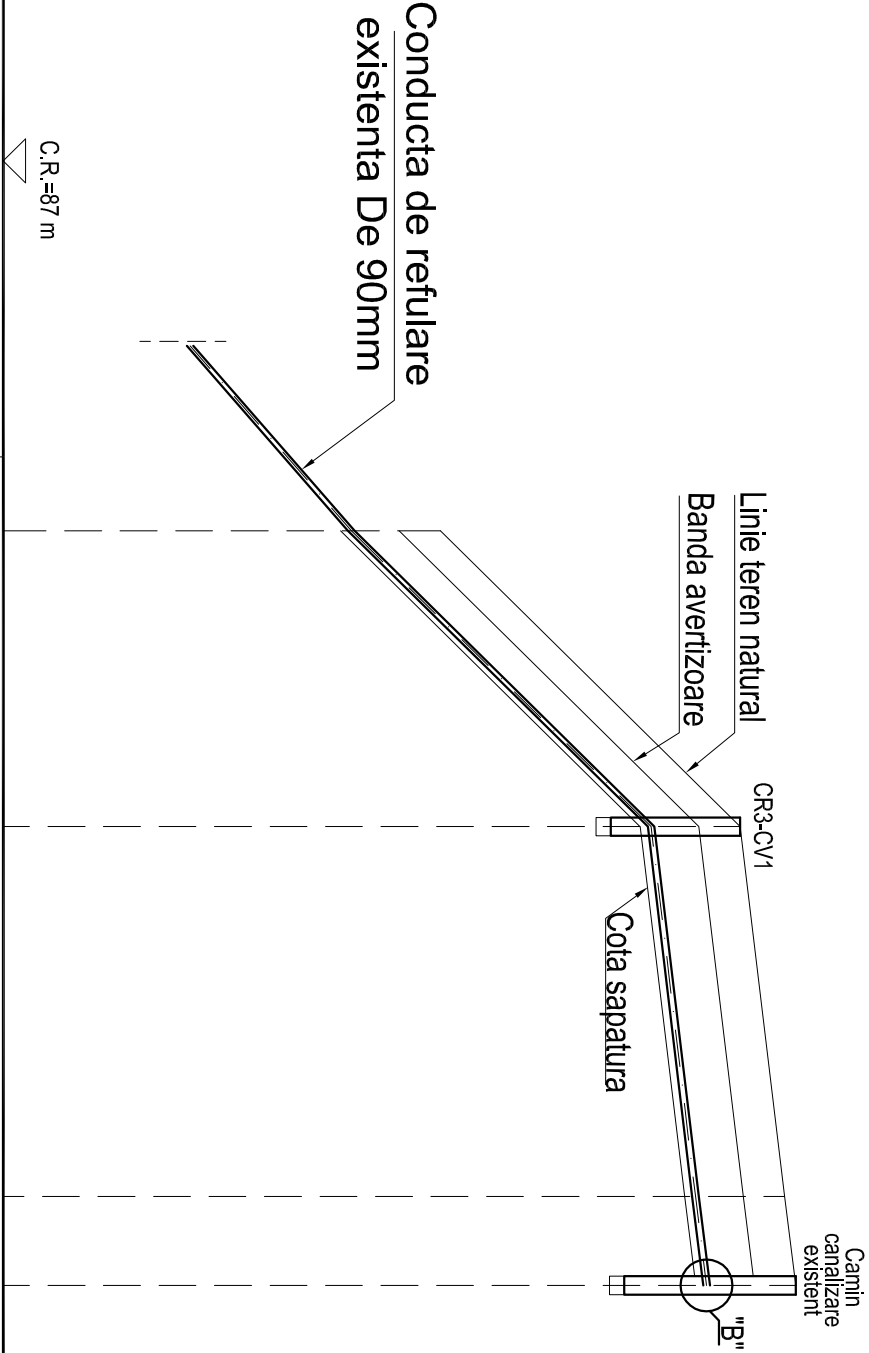

Numar punct	1	CR3-CV1	2	Camin canalizare existent
Cote Teren [m]	92.91	96.96	97.56	97.71
Cote Radier Conducta [m]	91.66	95.71	96.31	96.46
Cote Sapatura [m]	91.56	95.61	96.21	96.36
Distante Partiale [m]	40	50	12	
Distante Cumulate [m]	0	40	90	102
Pante (i) si Lungimi (L)	i=10.13‰ L=40m		i=1.2‰ L=50m	
			i=1.25‰ L=12m	

Detaliu "B"

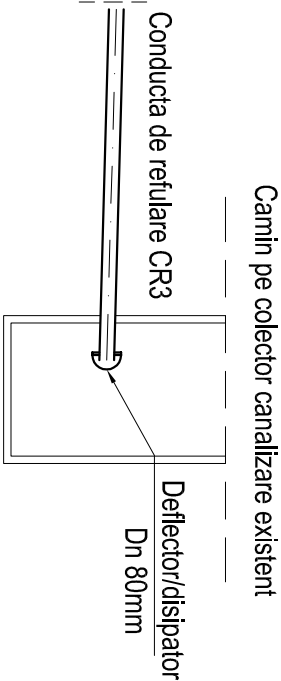

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
Proiectant general: S.C. PROCONRIM S.R.L. J22/853/2000 Proiectant de specialitate: S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008				Beneficiar : Județul Vaslui Titlu proiect: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orasul Negrești - Etapa a II-a, Municipiul Husi Obiect: Reabilitarea statiilor de pompare ape uzate.	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	PROFIL LONGITUDINAL COMPLETARE CONDUCTA DE REFULARE CR3	
Sef de proiect	Ing. Paul Turcanu		1:1000		
Proiectat	Ing. Bogdan Lungu		1:100		
Desenat	Ing. Marian Hodan		Data: 2016		
Aprobat	Ing. Oana Prisacaru			Faza : P.Th.+DTAC Planșa IHL2	