

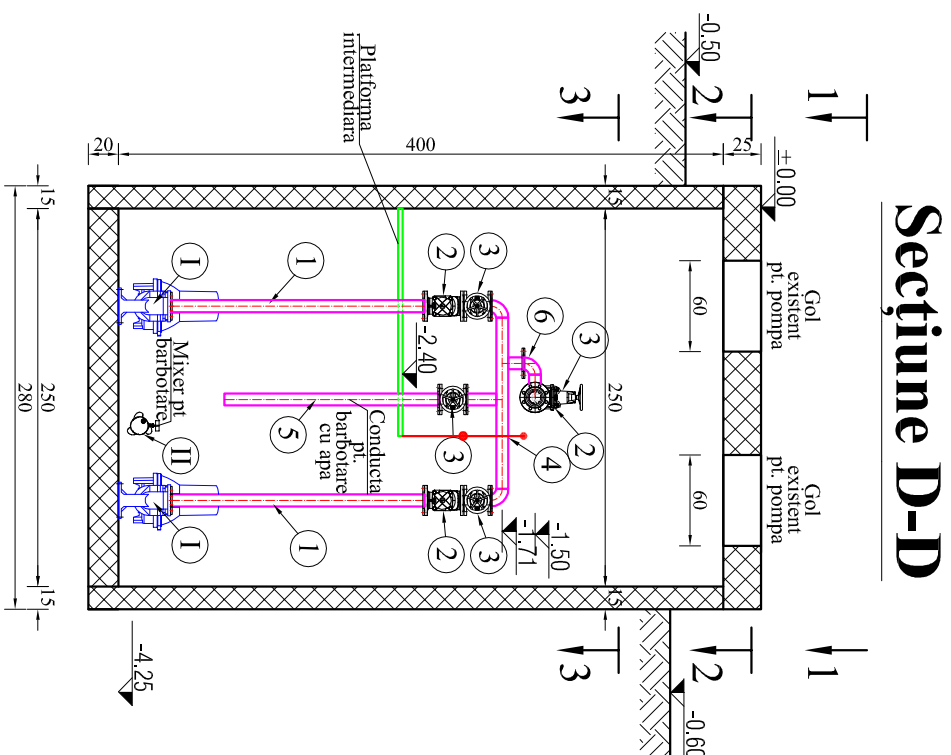
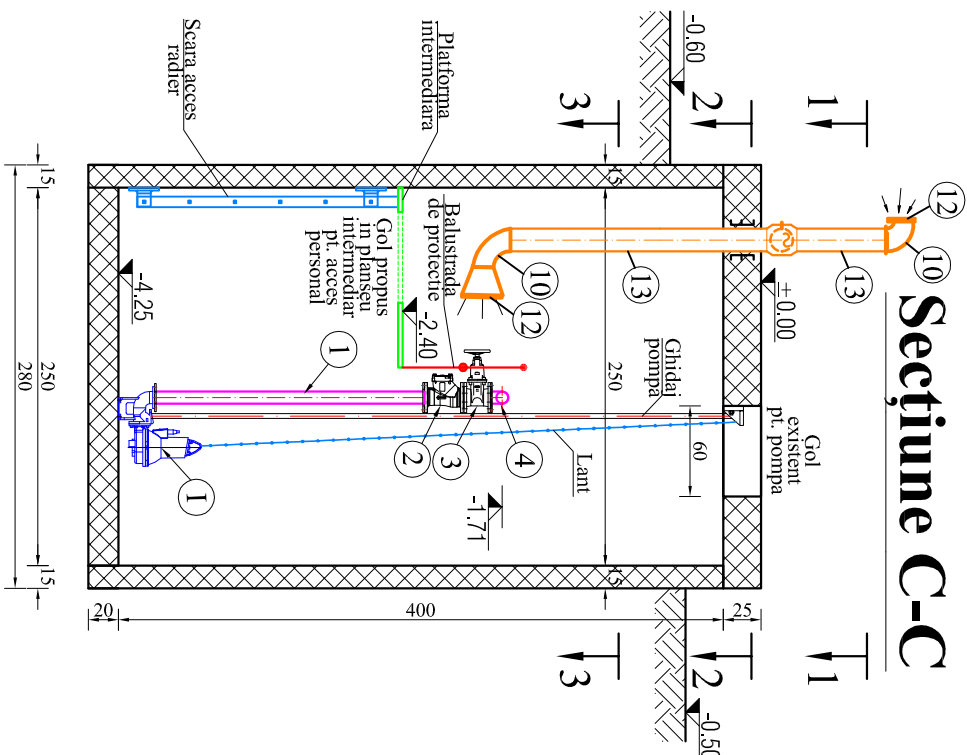
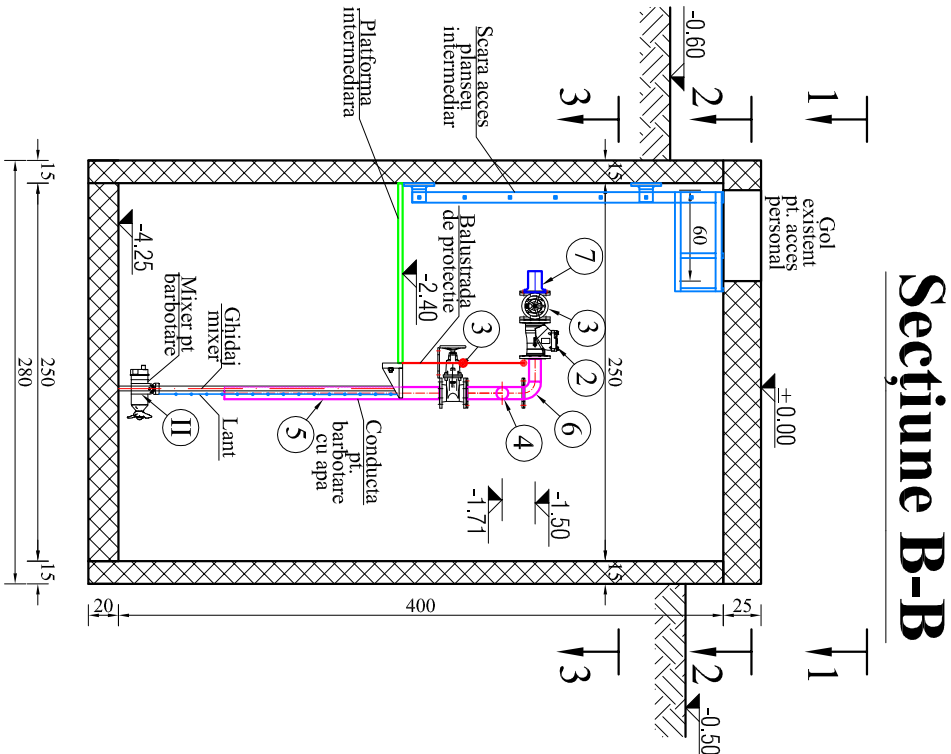



# SPAU 4 - Gh. Frent

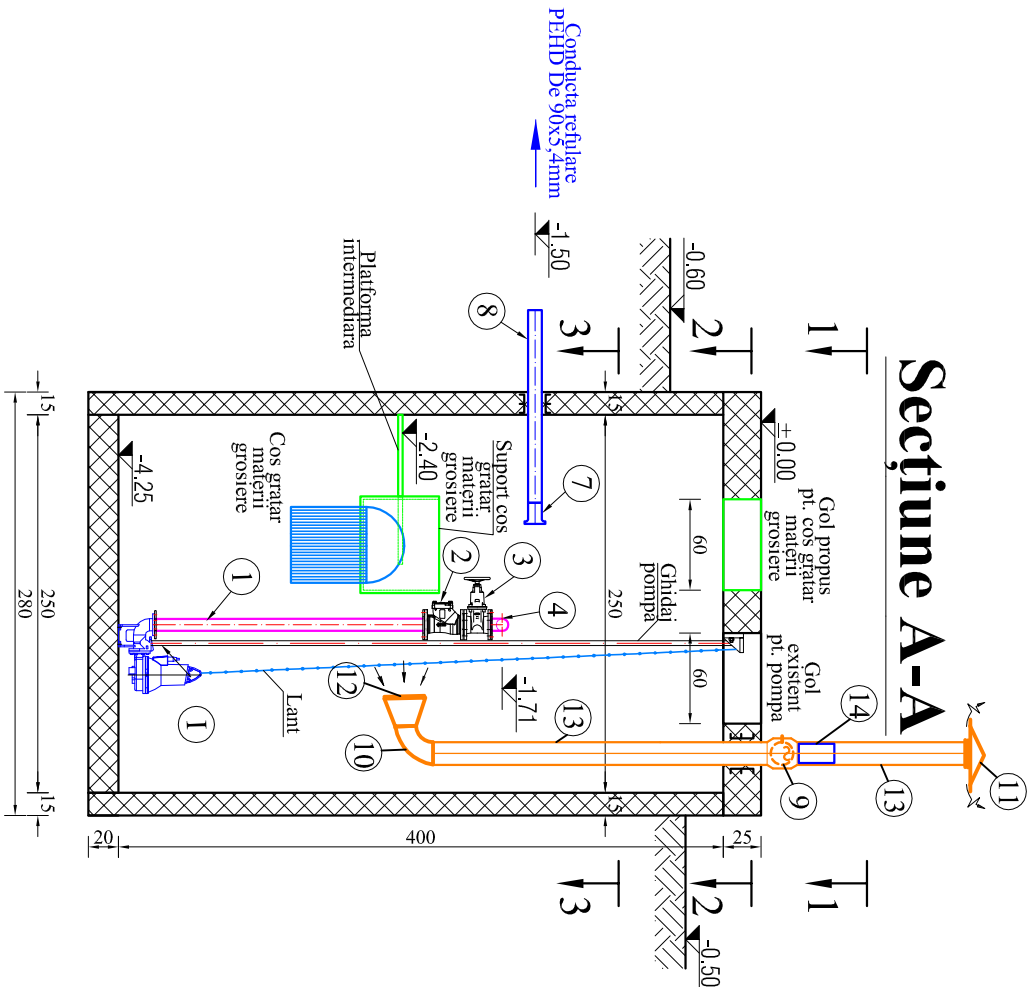


Vedere 1-1

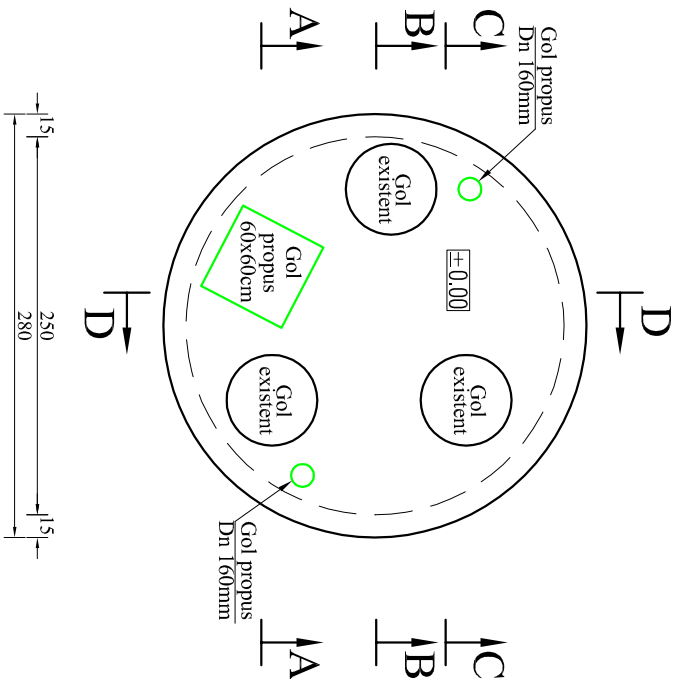


Secțiune 2-2

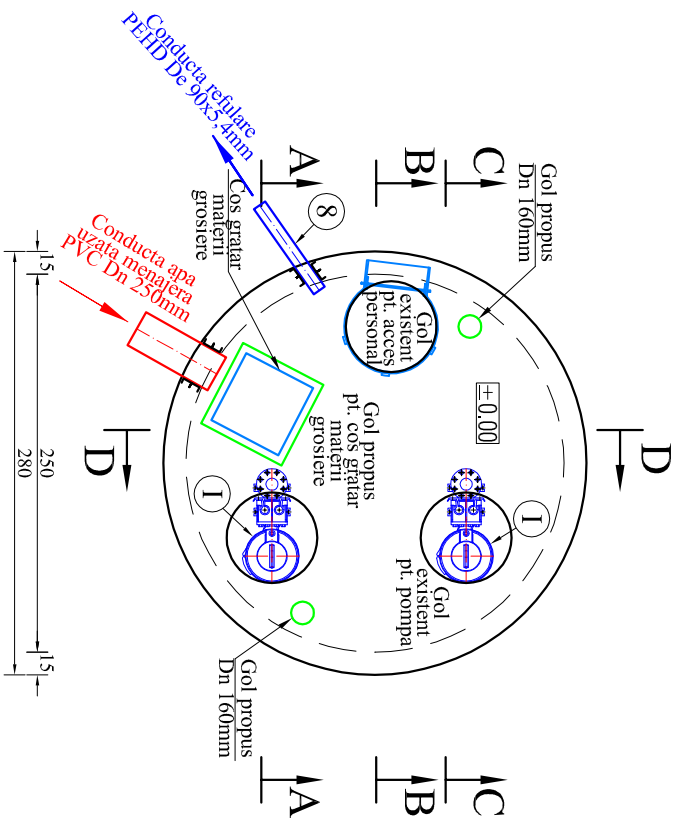

Secțiune 3-3

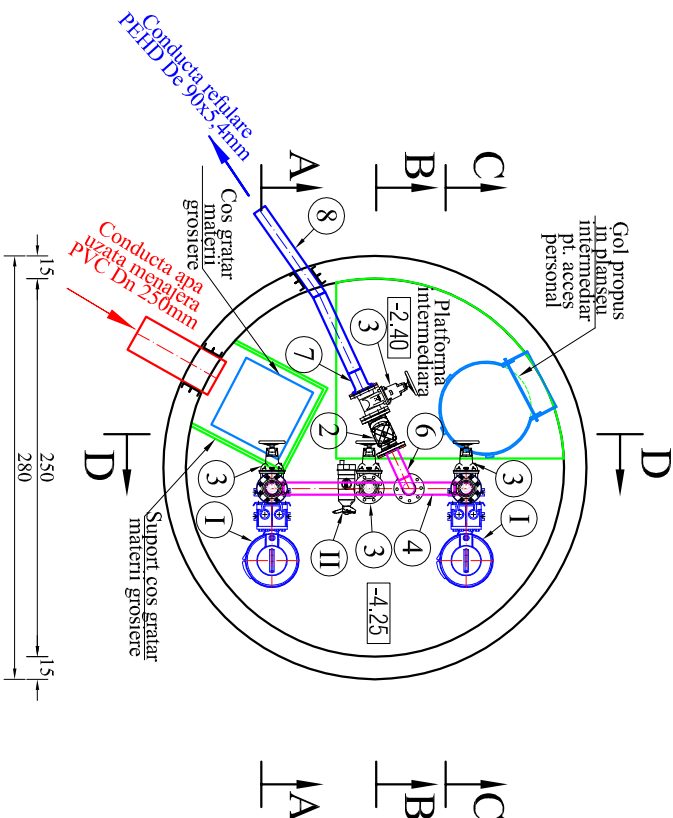

DETALIU  
Dispozitiv pentru ridicat  
pompe si gratar

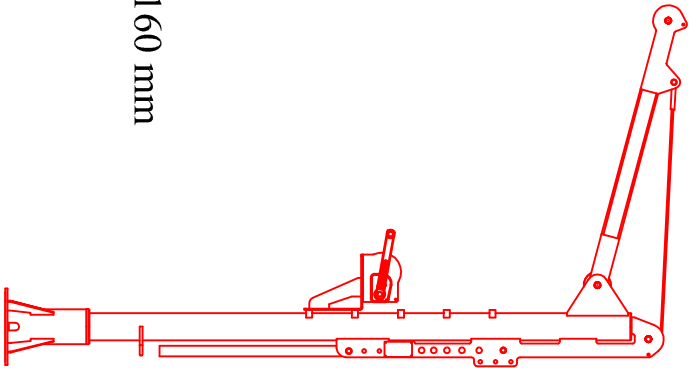

## LEGENDA VENTILATIE :

- 9- VENTILATOR EVACUARE AVAND D=500mc/h,H=125Pa
- 10 - COT CU SECTIUNE CIRCULARA
- 11- GURA DE EVACUARE TIP CACIULA
- 12- RAMA CIRCULARA CU PLASA DE SIRMA
- 13- TUBULATURA OL-ZN Dn= 160 mm
- 14- FILTRU CARBUNE ACTIV PT. TUBULATURA Dn= 160 mm
- 15- DISPOZITIV FIXARE

## NOTA:

Inainte de atacarea lucrarilor pentru instalatia hidraulica, executantul are obligatia de a verifica print-o masuratoare pozitia pieselor existente la care se conecteaza lucrarile noi proiectate, iar daca se constata neconcordante, acestea vor fi transmise proiectantului in timp util pentru a fi solutionate. Se va acorda o importanta deosebita pentru corelarea golurilor existente cu lucrarile noi proiectate. Marca  se va debita dupa stabilirea furnizorului de electropompe, functie de inaltimea autocuplajului.

Cota ±0.00=76.477

|                                                                                                                                                                                        |                     |           |             |                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Verificator / expert                                                                                                                                                                   | Nume                | Semnatura | Ceștia      | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA                       | Proiect nr. 51/19.04.2016 |
| <b>Proiectant general:</b><br><b>S.C. PROCONRM S.R.L.</b><br><b>122/853/2000</b><br><b>Proiectant de specialitate:</b><br><b>S.C. HYDROMED PROPECTS S.R.L.</b><br><b>122/3002/2008</b> |                     |           |             |                                                      | Faza : P.Th-DTAC          |
| Specificatie                                                                                                                                                                           | Nume                | Semnatura | Scara: 1:50 | Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate. |                           |
| Sef de proiect                                                                                                                                                                         | Ing. Paul Tureanu   |           |             | STATIE DE POMPARA APE UZATE                          | Planşa: IH SPAU4          |
| Proiectat                                                                                                                                                                              | Ing. Bogdan Lungu   |           |             | INSTALATIILE HIDRAULICE                              |                           |
| Desenat                                                                                                                                                                                | Ing. Marian Rodan   |           | Data: 2016  |                                                      |                           |
| Aprobat                                                                                                                                                                                | Ing. Oana Prisacanu |           |             |                                                      |                           |

| Poz.                                       | Denumirea articolului                                                                                                | Dimens. | UM                      | Canit. | Material  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|-----------|
| 1                                          | Tronson conducta Dn 80, L= 1800 mm, cu flansa Dn 80 la ambele capete                                                 | Dn 80   | buc                     | 2      | OTEL INOX |
| 2                                          | Clapet de retinere cu bila Dn 80                                                                                     | Dn 80   | buc                     | 3      | FONTA     |
| 3                                          | Vana de reglaj si sectiunare cu sertar Dn 80 - actionare manuala                                                     | Dn 80   | buc                     | 4      | FONTA     |
| Piesa confecționată:                       |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992 - 2 buc   |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Tronson conducta Dn 80, L= 1150 mm - 1 buc |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm - 1 buc  |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Flansa Dn 80 Pn 10 - 4 buc                 |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| 5                                          | Tronson conducta Dn 80, L= 1450 mm, cu flansa Dn 80 la un capet                                                      | Dn 80   | buc                     | 1      | OTEL INOX |
| Piesa confecționată:                       |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm          |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992           |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| Flansa Dn 80 Pn 10 - 2 buc                 |                                                                                                                      |         |                         |        |           |
| 7                                          | Adaptor flansa si flansa libera De 90                                                                                | De 90   | buc                     | 1      | PEHD      |
| 8                                          | Conducta PEHD De 90                                                                                                  | De 90   | buc                     | 1      | PEHD      |
| 1                                          | Grup pompare compus din 1A+1R pompe submersibile fiecare avand debitul Q= 24.39mc/h si inaltimea de pompare H= 36mCa |         | Conform oferta furnizor | buc    | 1         |
| II                                         | Mixer pentru barbotare apa uzata                                                                                     |         | Conform oferta furnizor | buc    | 1         |